


Dew Point Control

den Taupunkt überwachende Regelung
zur Entfeuchtung von Innenräumen durch Lüftungssteuerung

- Klemmenplan

Bei nicht (korrekt) angeschlossenen Fühlern schaltet Relais K1 im Sekundentakt.

Versorgungsspannung DC
+9V bis +16V @ "+UB"
- @ "GND"

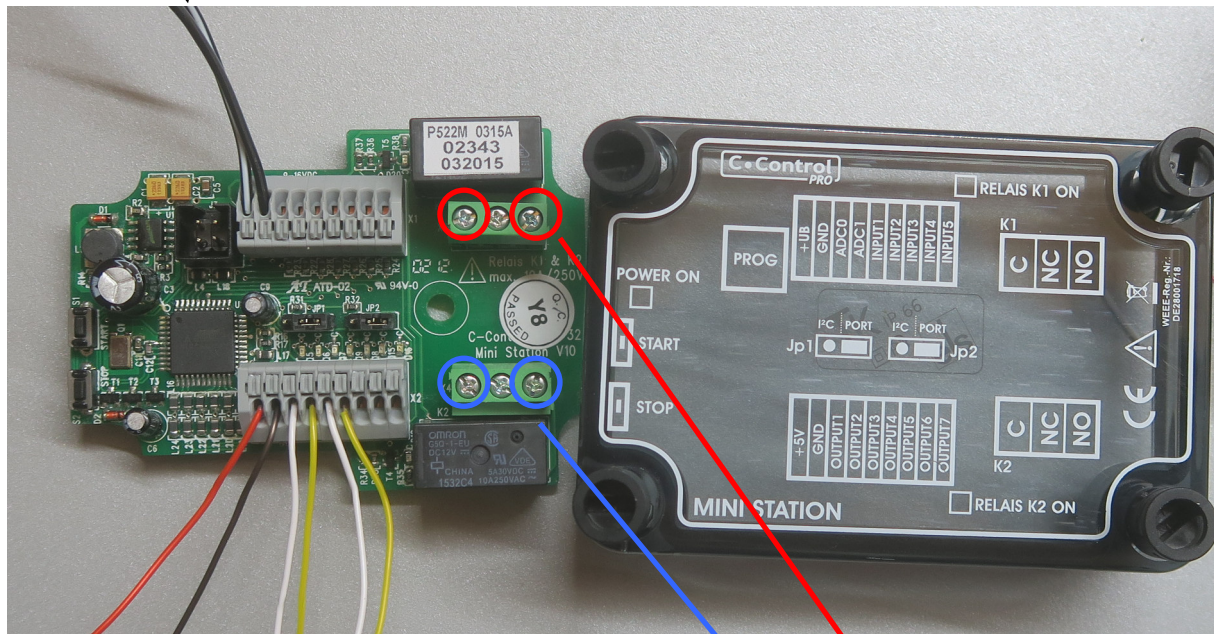

Spannungsversorgung
für **beide** Fühler:
rot @ "+5V"
schwarz @ "GND"

Außenfühler
weiß @ "Output 3"
gelb @ "Output 4"

Innenfühler
weiß @ "Output 1"
gelb @ "Output 2"

Schaltrelais K1 für Lüfter

Schaltrelais K2 für Entfeuchter
(optional)